

Diffuseur lumineux bleu, jaune ou vert



RÉFÉRENCES

10152 : diffuseur lumineux bleu ■

10153 : diffuseur lumineux jaune ■

10154 : diffuseur lumineux vert ■



Présentation

Lorsqu'une alarme est déclenchée, le diffuseur lumineux émet un signal lumineux qui avertit les occupants des locaux protégés et leur permet de prendre les mesures de sécurité appropriées.

Caractéristiques

Flash blanc ou rouge selon modèle

Tension d'alimentation : 9 à 60 V

Ø: 100 mm

Dimensions : H 100 mm x l 100 mm x P 70 mm

Matières / couleurs : ABS et PC / blanc ou rouge


Dispositif plafonnier ou mural

Dimensions : H 100 mm x l 100 mm x P 70 mm

Matières / couleurs : ABS et PC / blanc ou rouge

Fixation

1. Débrancher le diffuseur lumineux.
 2. Raccorder le diffuseur lumineux.
 3. Refermer le boîtier
 - a. enclencher d'abord le haut du boîtier,
 - b. clipser le bas et verrouiller à l'aide de la vis de fermeture **u**.
- Outil d'aide à la pose : niveau à bulle **v**.

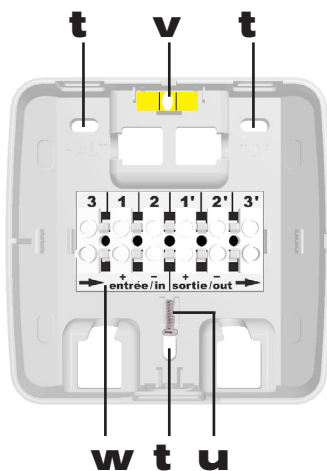

t vis de fixation

u vis de fermeture du boîtier

v bulle de niveau


w étiquette de raccordement

Raccordement

! Respecter les polarités.

€ , ÁÔéà|ÀKÁc^ ^ÁÔÜFÁFÉÍ { { Á [^ÁGÉÍ { { ÁÇ } [] Á : [] æ * æc ^ ~ !Áâ^Á|pá } & ^ } áâ^D

Nombre de diffuseur lumineux max : voir notice du matériel associé

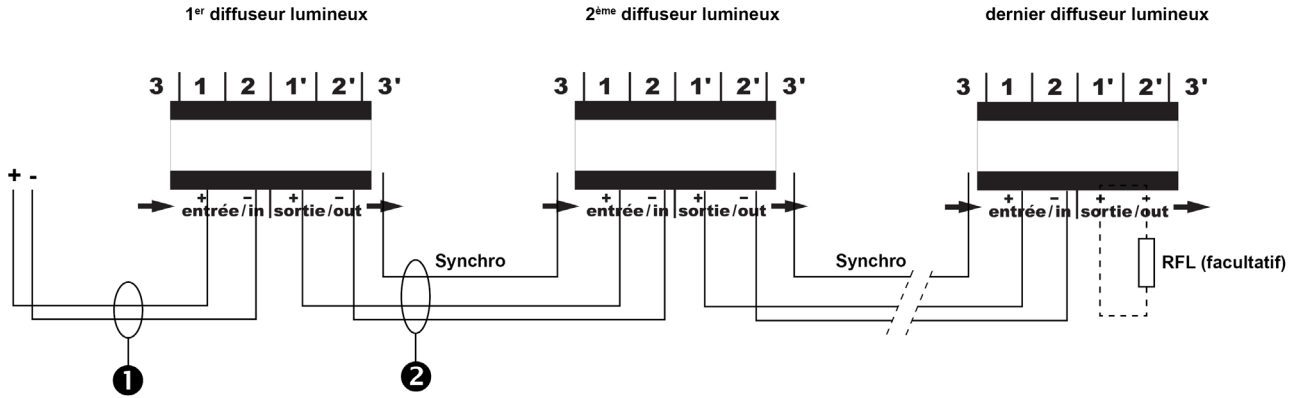



Ü ØŠÁÇ^ } Á&æ • Áâ^Á • ~ !Ç^á|æ } & ^ Áâ^Á|pá * } ^DÁKÁ^ } Á- [] & cá [] Áâ^Á|æÁ&^ } c|æ|ÁéÁ|æ ~ ^||^Á^ • cÁ|æ&& [!á...Á|^Áâá~ • ^ ~ !Á| ~ { á } ^ ~ øÉ

> Cheminement des câbles

< FYgdYWhYf`Y`W\Y a|bY a Ybh`XYg`W|V`Yg`fl|c|f`W|XYggc i gL`UÜb`XY`bY`dUg` [...bYf`U`ZYf a Yh i fY` du boîtier.

Raccordement par le haut du boîtier

Raccordement par le bas du boîtier

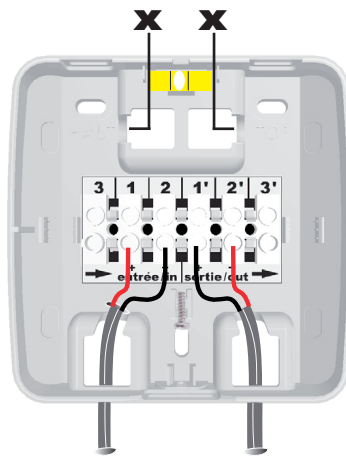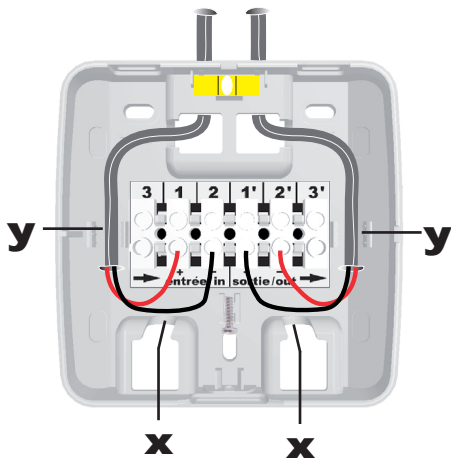

- x** guides et maintiens des câbles, pour raccordement haut et bas
- y** passages et maintiens des câbles, pour raccordement haut

